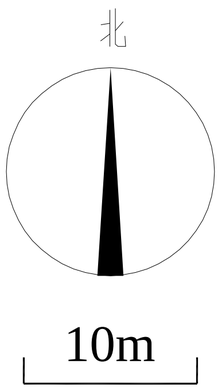

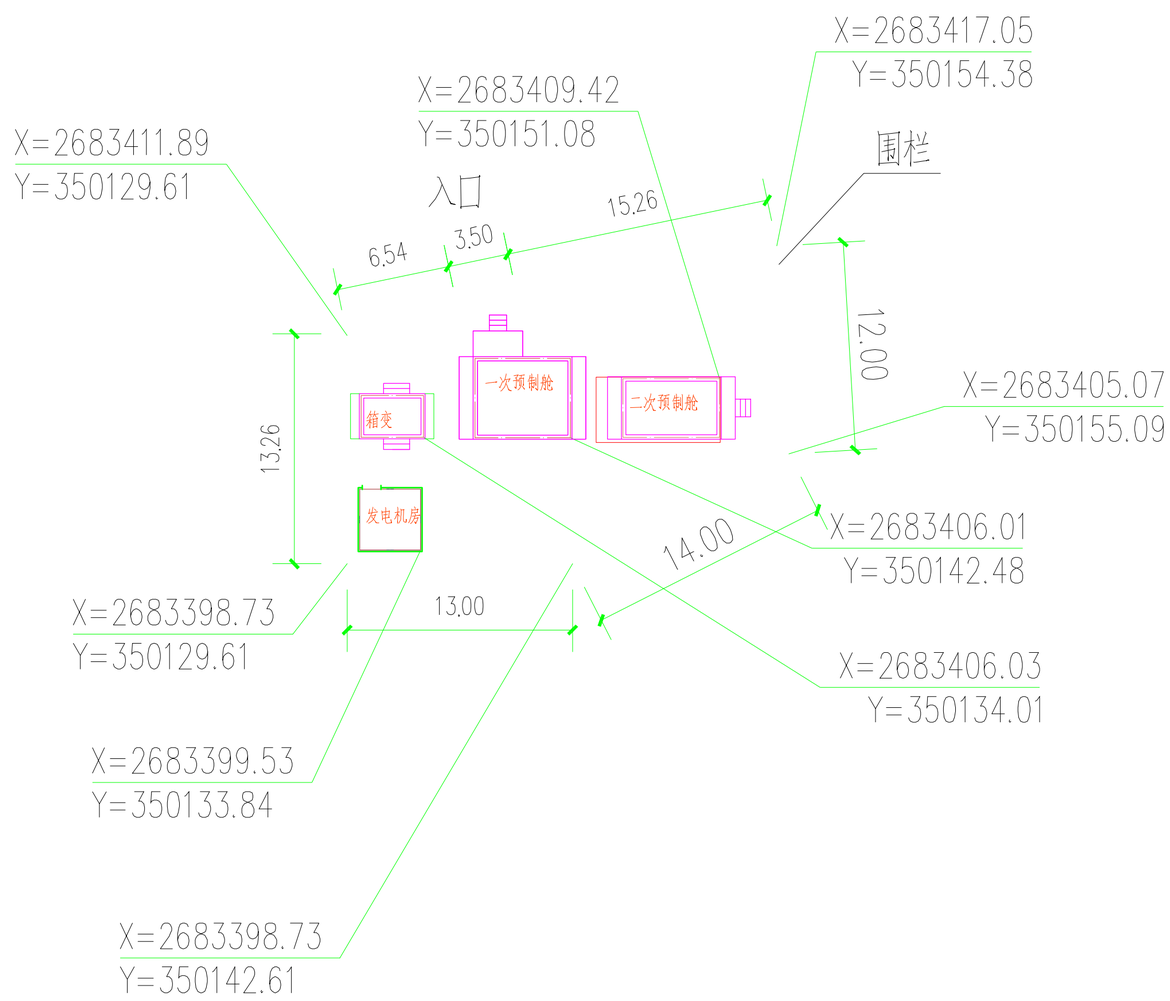

说明：

1. 图中尺寸以m(米)为单位，本图坐标采用1980年西安坐标，高程系统采用1985年国家高程基准。
2. 开关站内采用混凝土硬化处理。
3. 开关站围栏内占地面积约359m²，基础详图详见T0205卷册。

中国能源建设集团广东省电力设计研究院 GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP						阳山县分布式光伏扶贫项目EPC总承包工程太平镇5.8MW项目		竣工图 设计阶段
批准	王中夫	王中夫	设计	尧小亮	尧小亮	土建总平面布置图 开关站总平面布置图		
审核	武江	武江	制图	尧小亮	尧小亮			
	舒岳水	舒岳水	比例			图 号	NC03811E4Z-Z0101-02	
校核	胡小平	胡小平	日期	2017.08		条形码		版本 A